



Deskundig onderhoud

ANSUL onderhoudt elk type draagbare brandblusser. Onze daartoe opgeleide én REOB gecertificeerde servicemonteurs onderhouden hierbij alle brandblussers conform NEN 2559. Zij controleren tevens of de brandblussers herkenbaar en bereikbaar zijn. De brandblussers worden standaard voorzien van een onderhoudsetiket. U ontvangt een volledig servicerapport met daarbij een overzichtslijst met de staat van alle brandblussers. Dit kan tevens als logboek dienen. Eventuele tekortkomingen worden ter plekke toegelicht en gerepareerd.

ANSUL houdt uiteraard rekening met uw persoonlijke wensen en met de activiteiten binnen uw organisatie. De werkzaamheden die we bij u verrichten zullen niet of nauwelijks van invloed zijn op uw bedrijfsvoering. Dit zal zo goed mogelijk worden afgestemd.

Naast onderhoud van draagbare brandblussers beoordeeld ANSUL ook projecteringen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende type blussers zoals schuim, poeder, CO₂ en vetschuim. Omdat projecteringen kunnen veranderen, door bijvoorbeeld een verbouwing, renovatie, etc., kan de noodzaak op de type blusser hierdoor ook veranderen.

Verwijzingen

- NEN 2559 algemene voorschriften voor onderhoud en revisie van brandblussers;
- NEN 4001 eenduidige richtlijnen voor het bepalen van het aantal, het type en de locaties van brandblussers;
- Bouwbesluit 2012.

Stappenplan onderhoud draagbare brandblussers



1 Verzegeling controleren



2 Controle leesbaarheid transfer en vaststellen leeftijd van brandblusser



3 Kwaliteit slang controleren



4 Openen van de brandblusser



5 Controleren binnenkant van de brandblusser door visuele inspectie




6 Controleren binnenkant van de brandblusser middels doormeten



7 Controle inslagmechanisme



8 Wegen drijfgaspatroon en vaststellen leeftijd

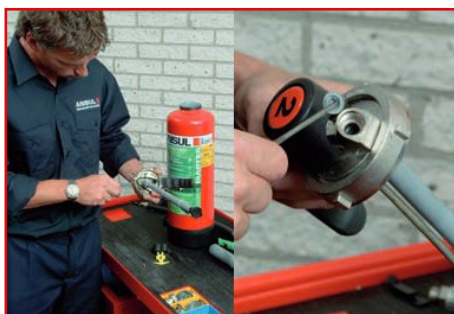

9 Vervangen van O-ring en afdichtingen



10 Brandblusser wordt weer gemonteerd



11 Brandblusser wordt verzegeld met indicator en zegel



12 Onderhoudsstatus bijwerken



13 Brandblusser controleren op lekkage



14 Ophangbeugel controleren op stevigheid



15 Is de brandblusser toegankelijk en herkenbaar aangegeven?

